


odległość między czepnią i wyrzutnią min. 10,0m

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego na wymienniku krzyżowym przeciwprądowym -wersja dachowa; Vn/Vw=4400m3/h wersja leżąca - w układzie poziomym

Centrala rekuperacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego na wymienniku krzyżowym przeciwprądowym wersja podwieszana; Vn/Vw=1400/1240m3/h

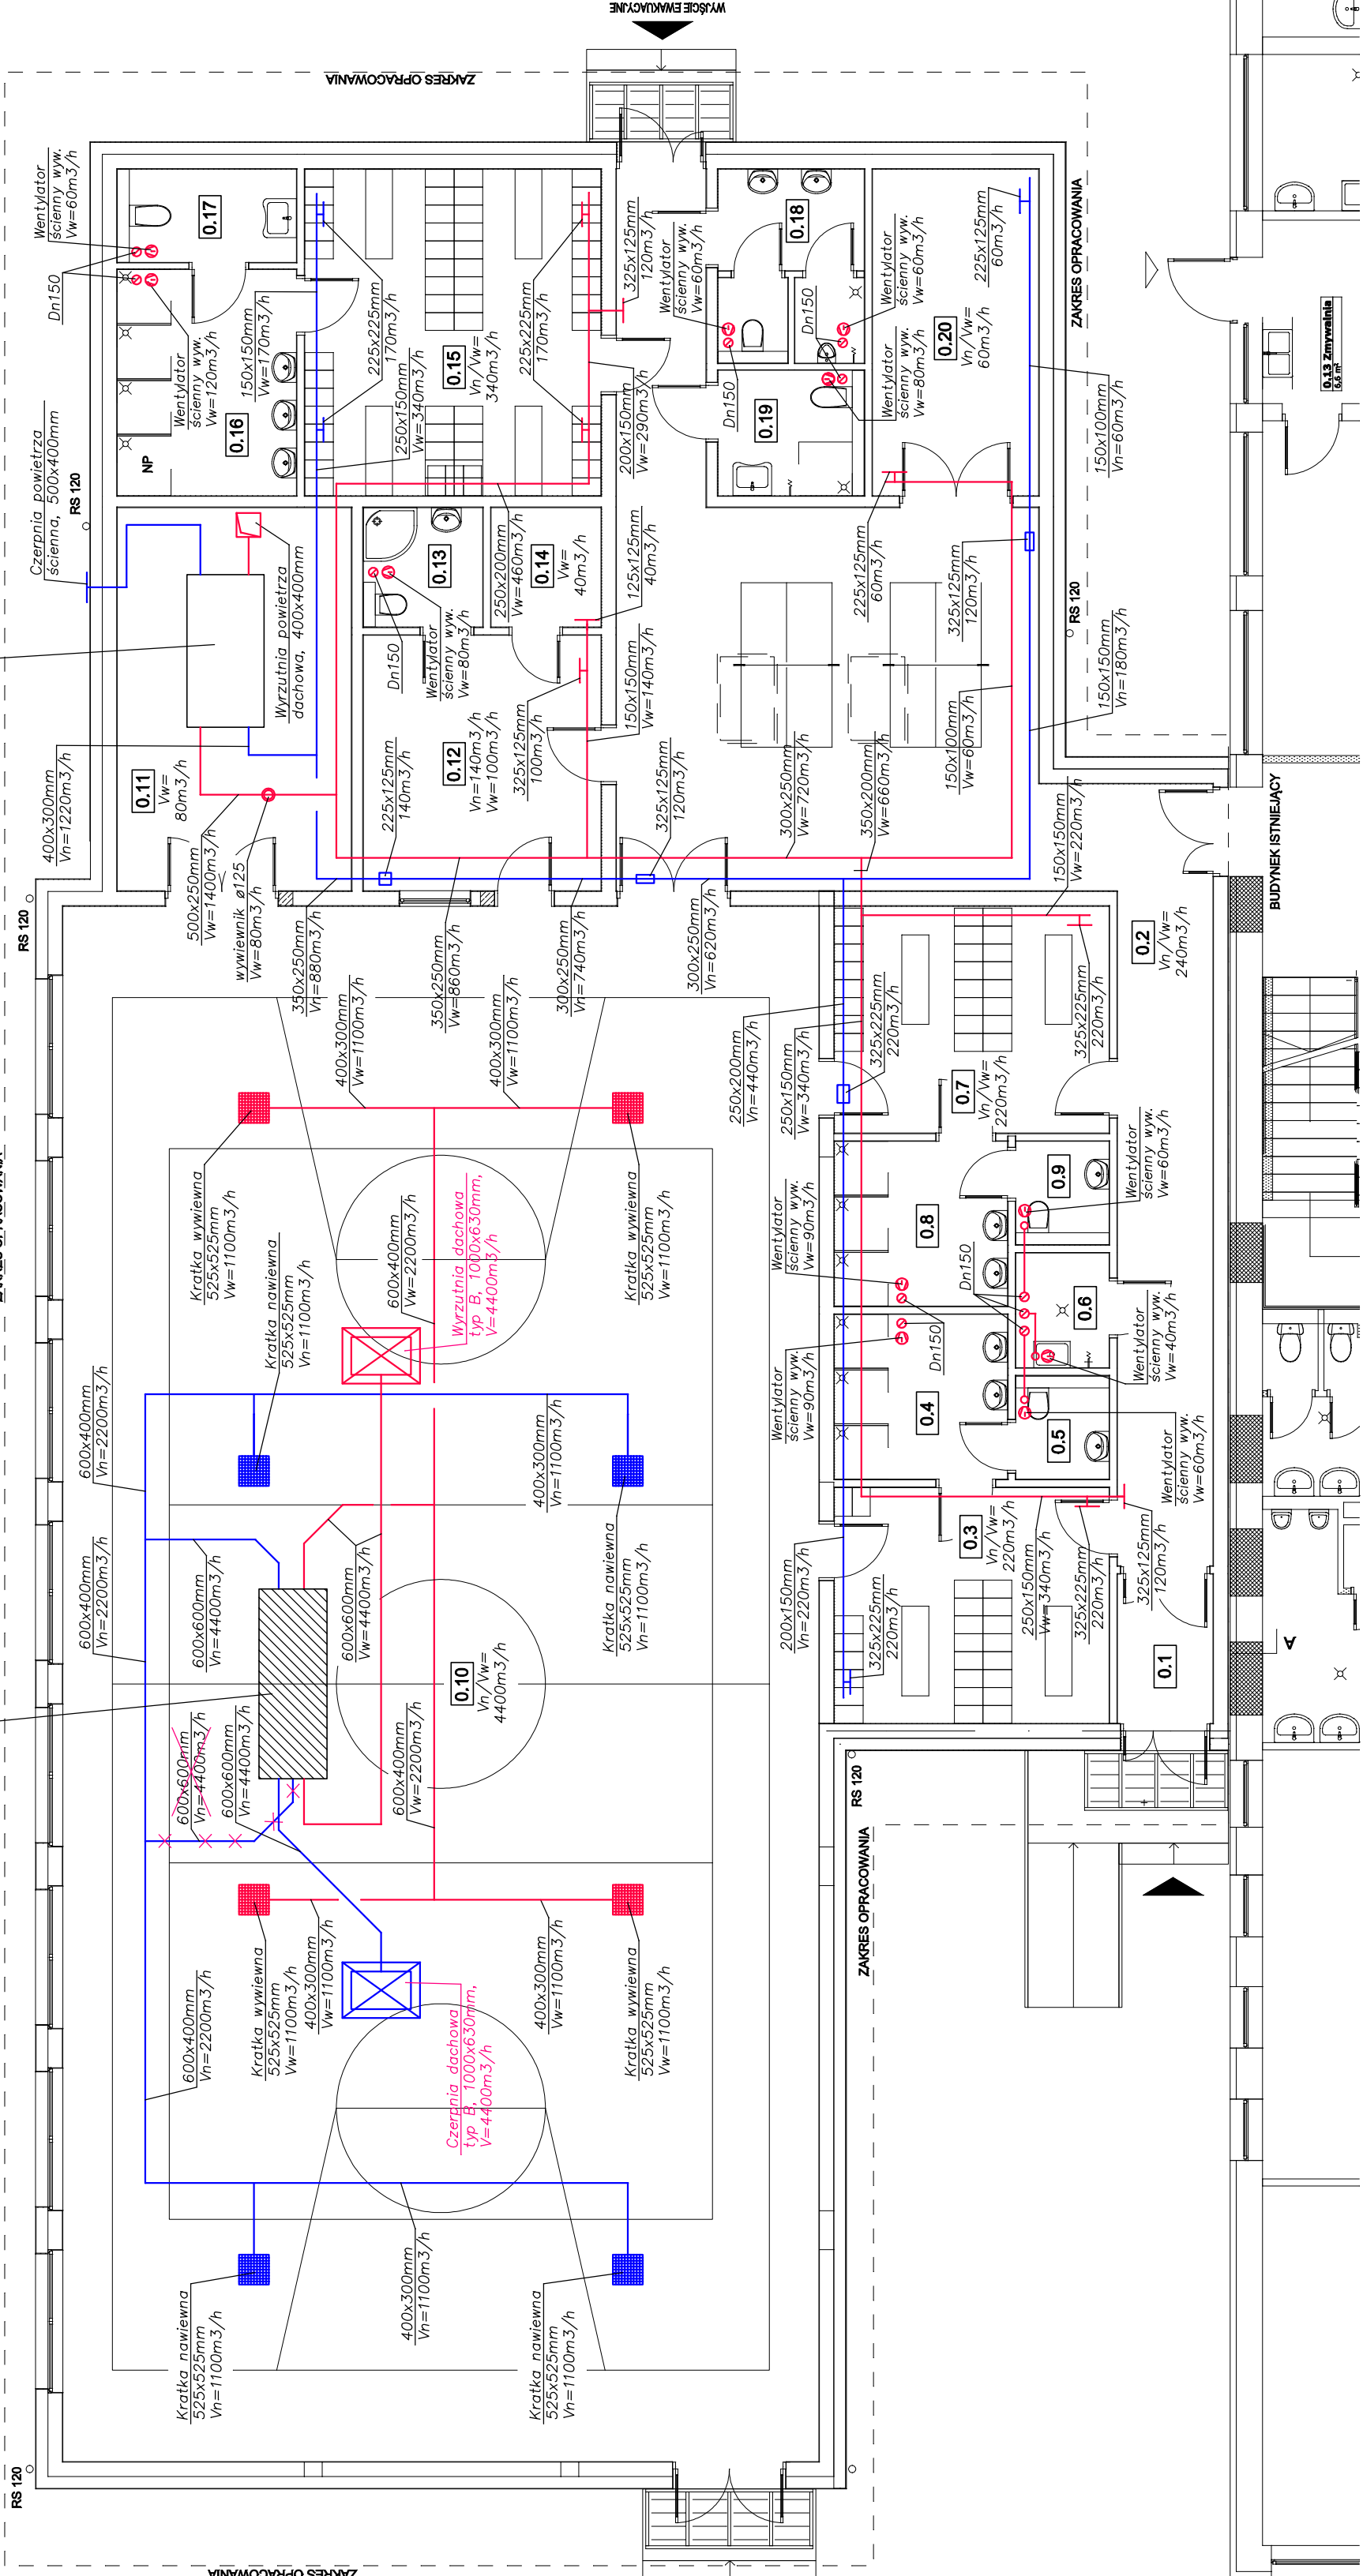

Zestawienie pomieszczeń		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
Parter		
0.1	Wiatrołap	4,0
0.2	Komunikacja	77,4
0.3	Szatkia damska	18,2
0.4	Umywalnia	8,0
0.5	WC	2,7
0.6	Pom. porz.	3,0
0.7	Szatkia męska	17,5
0.8	Umywalnia	8,0
0.9	WC	2,7
0.10	Sala gimnastyczna	330,4
0.11	Magazyn sprzętu	25,2
0.12	Pokój trenera	17,0
0.13	Łazienka	4,0
0.14	Szatkia/Magazyn	3,7
0.15	Szatkia	27,1
0.16	Umywalnia NP	11,3
0.17	WC NP	4,7
0.18	WC męskie	7,5
0.19	WC NP + K	5,1
0.20	Magazyn zasobów	15,2
		592,7 m ²

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOŚCIOWE
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

ROZBUDOWA SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I ZAPLECZEM

INWESTOR	Gmina Pruchnik ul. Rynek 1 37-360 PRUCHNIK
GENERAŁY PROJEKTANT	STUDIO ARCHITEKTURY AKTURA OSTAFIŁCZUK ul. Podzamcze 41 37-500 Jarosław
NUMER I ADRES PROJEKTU	ul. 509 778 554 lub 177 30 700 60 e-mail: studiarch@wp.pl NINIEJSZY PROJEKT MA KRAJOWY NUMER IDENTYFIKACYJNY AUTORSKIMU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY, KOPLOWANY, WYPOŻYCZANY, ESPONOWANY W INNYM CELU NIŻ REALIZACJA PROJEKTU WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE ZASTĄPIAŁE W TRAKCIE BUDOWY MUSZĄ BYĆ NIEZWŁOŻNIE ZGŁOSZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA
ADRES INWESTYCJI	KRAMARZÓWKA DZ. NR 1687/3 OBR. 0003
PLAN	PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE SANITARNE	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Drozd nr upr. PDK/0110/OW/05/05
SPRAWDZIE	mgr inż. Mariusz Mazur nr upr. PDK/0084/PO/05/13